



AIRMED

BREATHE CLEAN AIR

Air Med Pro

Deaktivuje **virusy a bakterie.** redukuje částice formaldehydu a VOC ozónu



Profesionální čistička pro:

Lékařské ordinace,
stomatologické ordinace,
pokoje pro pacienty, domovy
pro seniory.




Air Med Pro je jediný produkt na trhu, v přepravitelné a monoblokové formě, schopný čistit vzduch vnitřního prostředí lékařskou třídou certifikovanou nezávislými laboratořemi. To je hlavní důvod pro jeho použití ve zdravotnických kancelářích, stomatologických ordinacích, pečovatelských domovech a místnostech pro pacienty.

Žádný produkt na trhu není schopen dosáhnout této úrovně čištění a certifikace, protože nikdo nepoužívá technologii ESP, která je srdcem tohoto produktu, což je nákladná technologie schopná dosáhnout vynikajících výsledků.


V zadní části stroje, jak je vidět na fotografii, máte přístup ke sterilizačnímu zařízení ošetřovaného vzduchu.

Nasávaný vzduch, prochází čističkou, a je očištěn od všech částic, VOC, všech bakterií a virů a hladina ozonu je snížena pod minimální nastavenou hodnotu, což zaručuje kvalitu vzduchu pro lékařskou potřebu. Na následujících stránkách vysvětlíme jeho tajemství.

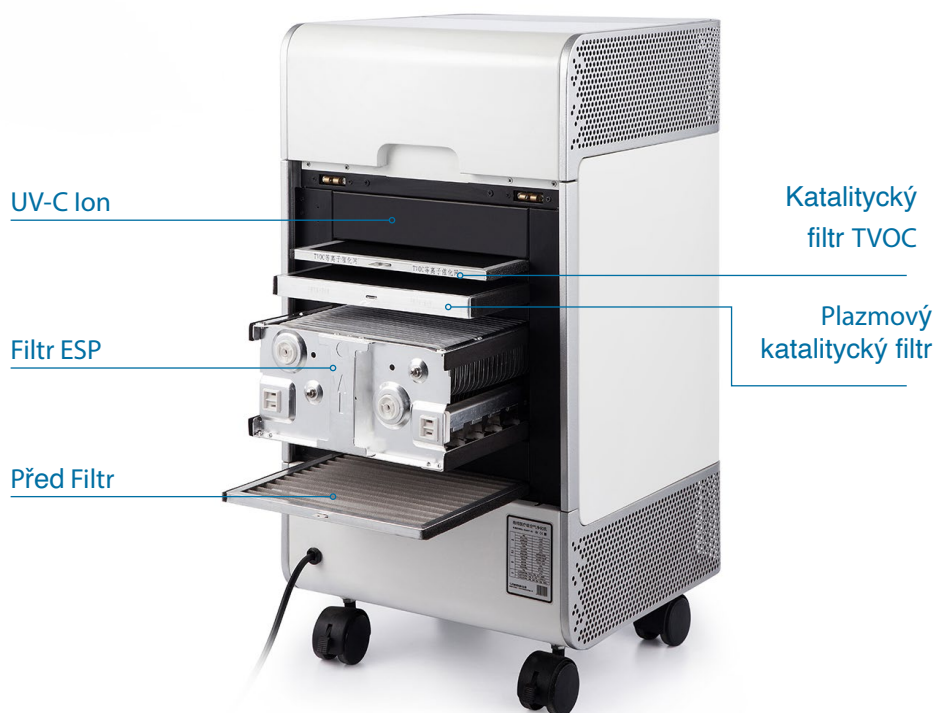

Princip čištění vzduchu

Níže je schematický obrázek různých průchodů okolního vzduchu uvnitř stroje, na dalších stránkách princip analyzujeme s vědeckou přesností

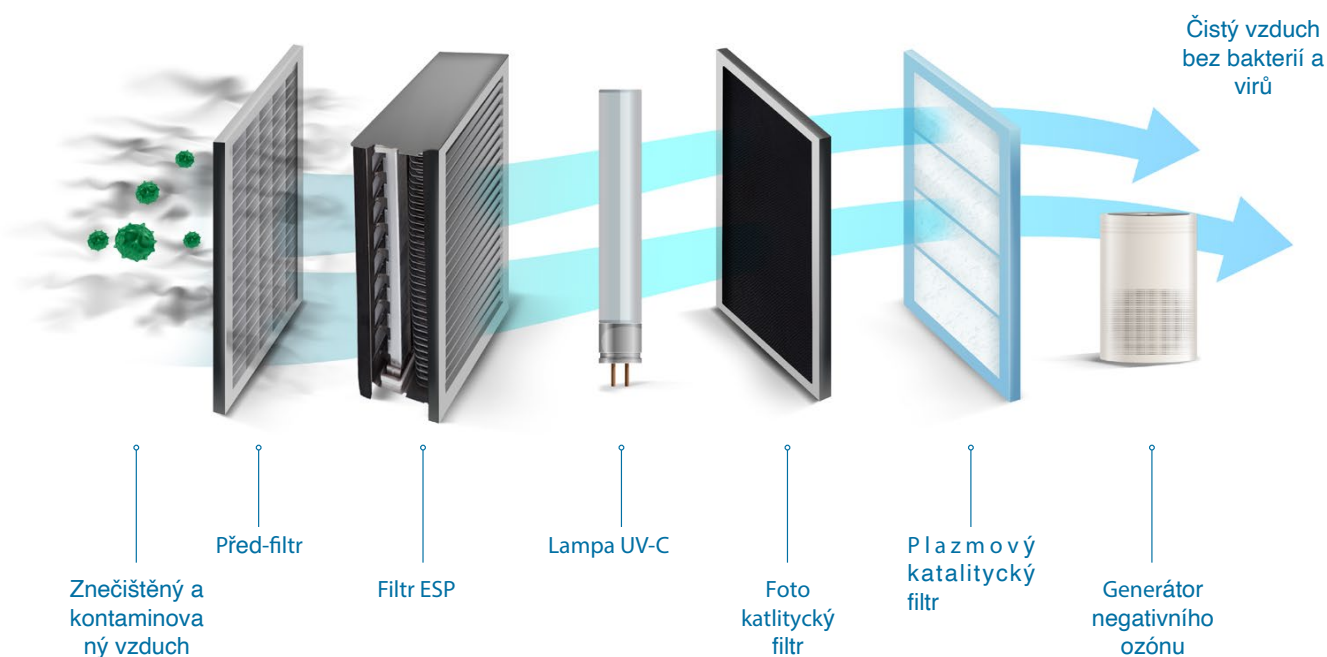

Ovládací panel

Výstup čistého
vzduchu

Uzamykatelná
převozní kolečka

Mřížka
nasávaného
vzduchu

Časovač

Displej kvality vzduchu

Časovač

Indikace filtrů

Rychlost ventilátoru

Teplota a
vlhkost



Technická data AIR MED PRO

(Pro plochu od 30 do 50 M₂)

TECHNICKÁ DATA	Jedn.	
Parametry čištění vzduchu		
Odstranění částic PM 2,5	%	>99,98%
Odstranění formaldehydu	%	>94%
Odstranění virusů-bakterií-plísní	%	>99,96%
Odstranění VOC { těkavé organické sloučeniny)	%	>92%
Odstranění pylu	%	>99,98 %
Napájecí napětí	V/Hz	220-240 / 50 Hz
Elektrický příkon (MAX)	Watt	80
Spotřeba el. energie	Ampere	0,36
Příkon v režimu Stand-by	Watt	0,5
Pro prostory	m ²	30-50 m ²
Před-filtr		Ano
Katalytický plazmový filtr		Ano
Fotokatalytický filtr TVCO		Ano
Lampa UV-C		Ano (2 ks)
Ionizátor		Ano
Podsvícený ovládací panel		Ano
Časovač		Ano
Indikátor kvality vzduchu		Ano
Indikátor teploty a vlhkosti		Ano
Signál znečištěných filtrů		Ano
Počet rychlostí ventilátoru		5
Maximální vzduchový výkon	m ³ /h	420
Maximální hluchnost SPL	db(A)	<55
Mobilní kolečka		Ano
Rozměry Ax Bx H	mm	350 x 350 x 670 (h)
Hmotnost	kg	25
Certifikace CE - LVD - EMC		Ano
Certifikace výkonu filtrace		Ano

Fintek Srl DICHIARA che i seguenti prodotti:

Air Med Pro : Purificatore d'aria di grado medico

E' conforme alla direttiva bassa tensione : 2006/95/EC
Con Certificato del laboratorio Shenzhen Certification Technology Service Co.Ltd —
numero STE 130609294

E' conforme alla direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica : 2014/108/EC
Con Certificato del laboratorio Shenzhen Certification Technology Service Co.Ltd —
numero STE 130609777

06092013

Fintek srl DECLARES that the following products:

Air Med Pro: Medical grade air purifier

It complies with the low voltage directive: 2006/95 / EC
With Shenzhen Certification Technology Service Co.Ltd certificate - STE number 130609294
It complies with the Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/108 / EC
With Shenzhen Certification Technology Service Co.Ltd certificate - STE number 130609777

06092013



FINTEK s.r.l.

Via Tonso di Gualtiero 46, - 47986 Faetano (RSM) Italia
r.a. www.finteksr.com - mail: commerciale@finteksr.com

Certifikace

Air Med Pro je jediný produkt
s testy od certifikovaných
mikrobiologických a
analytických laboratoří

SI DICHIARA sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:

E' stato testato presso il laboratorio di analisi microbiologiche , GUANGZHOU TESTING
CENTER OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY con strumentazione certificata w calibrata
dai laboratori ILAC-MRA , CNAS , CMA , con i seguenti risultati :

Data	Test	Durata del test	Risultato	Report di analisi
15-7-2014	Conta batterica A	1 h	Distruzione ≥ 99.96 %	WJ20142786
15-7-2014	Conta batterica B	1 h	Distruzione ≥ 99.05%	WJ20142786-1
22-8-2014	Formaldeide—TVOC	1 h	Captazione ≥ 93.1 %	WJ20143457
17-7-2014	Ozono prodotto		< 0.10 ppm (0.004)	WJ20141787
15-7-2014	PM 2.5		Captazione ≥ 99.98 %	WJ20142786



FINTEK
REDESIGN YOUR FEELINGS

Křídloplavec s.r.o
Argentinská 268/38
170 00 Praha 7
Tel +420 724 263 788
tezah@tezah.cz
www.fintek.cool